



KŘÍŽENÍ

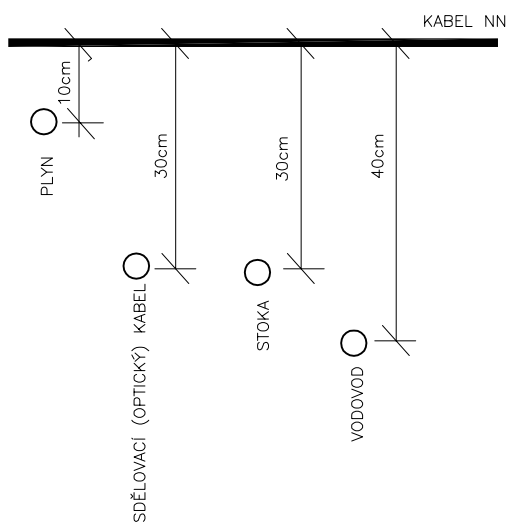

SOUBĚH

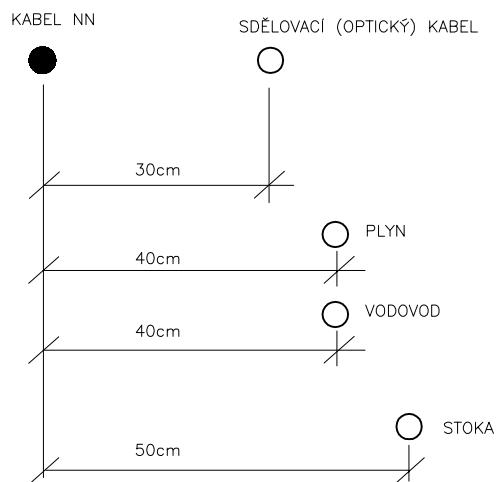

PŘI PŘECHODU KABELU PŘES VOZOVKU A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, MUSÍ BÝT KABEL ULOŽEN V CHRÁNIČKÁCH PŘESAHUJÍCÍCH NA KAŽDOU STRANU MIN. 1m. VZDÁLENOSTI SÍTÍ OD SILOVÉHO KABELU BYLY PŘEVZATY Z ČSN 736005.

LIST C.: LISTU:	PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ			ARCHIVNÍ ČÍSLO: F008a/18
	OBJ.C.,PJ:	ZAK.CÍSLO: F008/18	AKCE: Rekonstrukce VO–Nové Veselí Dolní a Na Městečku	VYKRES ČÍSLO: D.1.4.7
	PROVEDL: A. Večeřová	DATUM: 11/2018	INVESTOR: Městys Nové Veselí	